Fig. 1

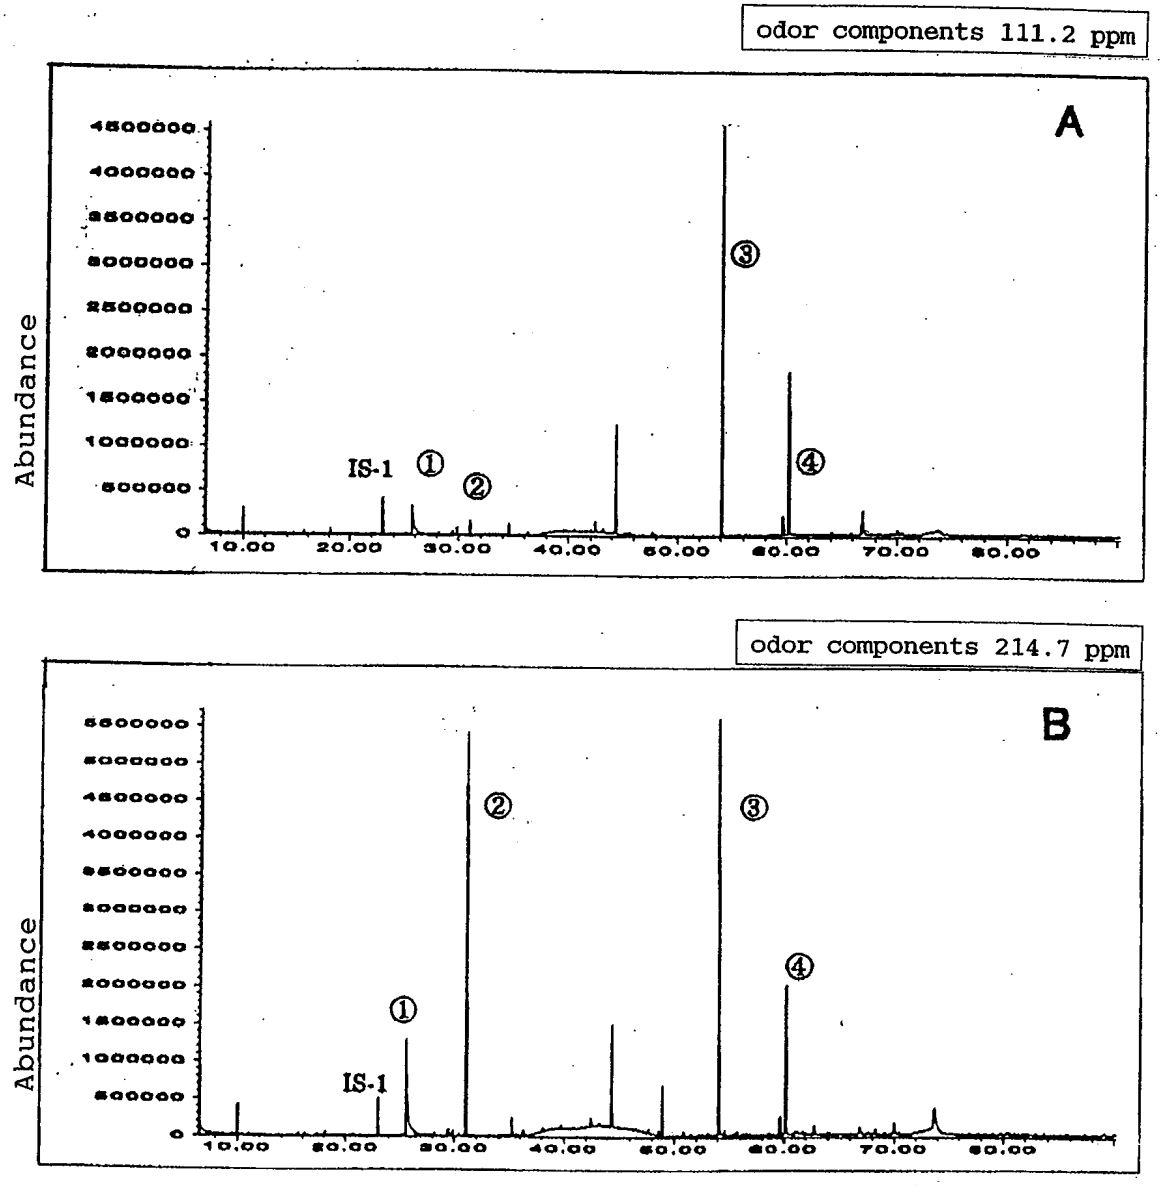
odor components 111.2 ppm
A
Abundance
IS-1
①
②
③
④
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
odor components 214.7 ppm
B
Abundance
IS-1
①
②
③
④
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00